

다중이용시설 실내공기질 자율적 관리 요령




온·습도

계절별 적정 온습도를 유지하세요
겨울철 18~21℃, 여름철 24~27℃
습도 40~60%




에어컨 및 공기청정기 관리

정기적으로 필터를 청소하고
교체하세요

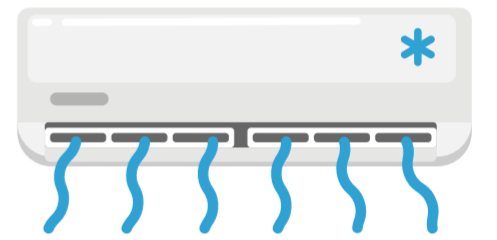

환기

하루 3회, 30분 이상 자연환기로
실내공기질을 관리하세요
미세먼지 계절관리제(12월~3월)
기간동안에는 외기를 고려하여
환기를 실시하세요

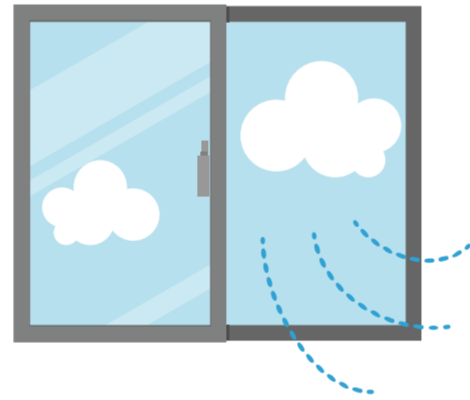


청소

월 1회 이상 먼지가 쌓이지
않도록 청소하세요



조리시설

조리 전후 환기를 실시하고
조리 후 주변을 청소하세요

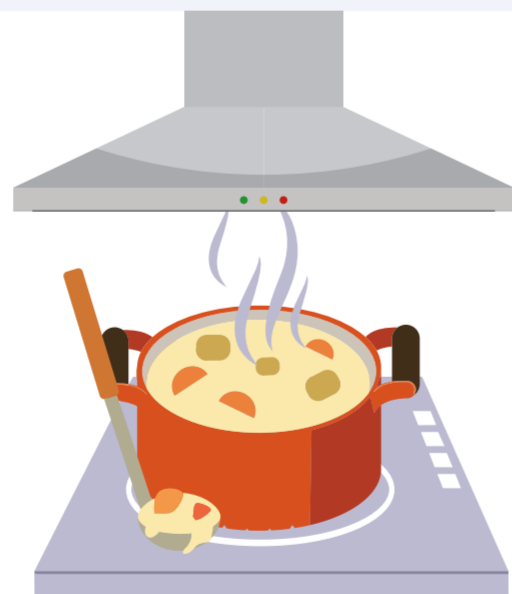


건축자재

다중이용시설 또는 공동주택에는
인증받은 건축자재를 사용하세요



곰팡이

곰팡이는 발견 즉시
제거하고 소독하세요

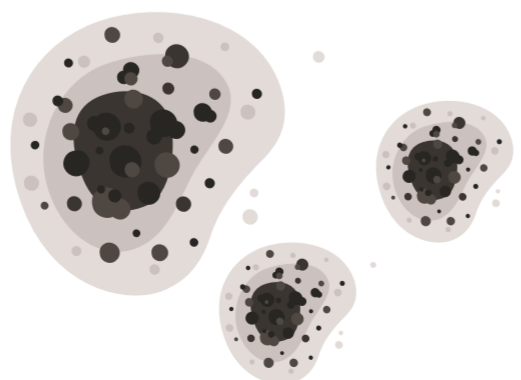

다중이용시설 실내공기질
자율적 관리를 위한 안내서

세부 내용은
환경부 [다중이용시설 실내공기질
자율적 관리를 위한 안내서]를
참고하시기 바랍니다

※ 환경부(me.go.kr) ▶ 법령·정책 ▶ 기후대기